

指示電気計器の設定つまみ変更のお知らせ

この度、指示電気計器の設定つまみが変わりますので、お知らせいたします。
ご了承の程、宜しくお願いいたします。

1. 対象製品

シリーズ名	品名	形名 ⁽¹⁾
EL シリーズ	光電式無接点 メータリレー	□EL-110C
EP シリーズ		□EP-120C □EP-100C □EP-80C □EP-60C
EK シリーズ		□EP-120NC □EP-100NC
EF シリーズ		□EK-12C □EK-12NC
ERL シリーズ		□EF-17 □EF-15
BRL シリーズ	警報接点付最高・最低指示計	□ERL-110CH
	最大需要電流計	BRL-110CH

注⁽¹⁾ 形名の“□”には以下記号が入ります。

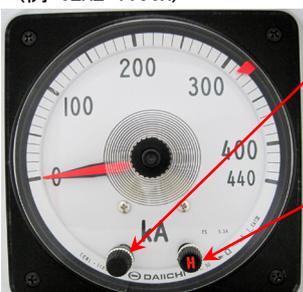
記号	測定量	記号	測定量	記号	測定量
M	直流電流、電圧	W	交流電力	P	力率(不平衡)
X	直流受信指示	WVB	無効電力(平衡)	A	周波数
Y	交流受信指示	WV	無効電力(不平衡)	HT	温度
C	交流電流、電圧	PB	力率(平衡)	V	回転数

2. 変更内容

(1) 設定つまみの表示変更⁽²⁾

変更前	変更後
<p>(例 CEL-110CHL)</p>  <p>下限設定つまみ 「L」表示</p> <p>上限設定つまみ 「H」表示</p>	<p>(例 CEL-110CHL)</p>  <p>下限設定つまみ 表示なし</p> <p>上限設定つまみ 表示なし</p>

(2) ダミーつまみの変更⁽³⁾

変更前	変更後
<p>(例 CERL-110CH)</p>  <p>ダミーつまみ</p> <p>上限設定つまみ 「H」表示</p>	<p>(例 CERL-110CH)</p>  <p>ダミーつまみ なし⁽³⁾</p> <p>上限設定つまみ 表示なし</p>

注⁽²⁾ 対象製品別の変更内容の詳細は、3~6 ページの「対象製品別 設定つまみ変更内容」をご参照ください。

注⁽³⁾ □EP-80C、□EP-60C は、ダミーつまみの箇所にマスクシールが付きまます。

□EF-17、□EF-15 は、ダミーつまみの箇所にキャップが付きまます。

3. 変更理由

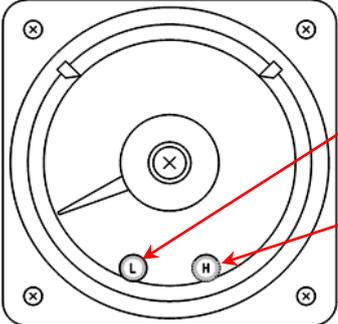
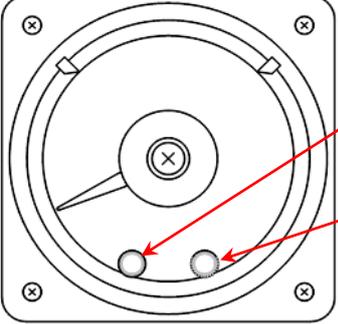
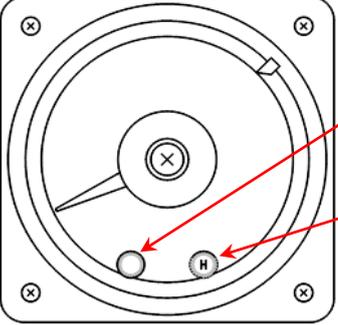
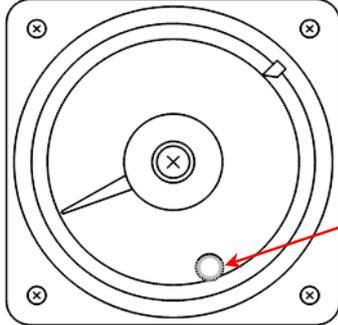
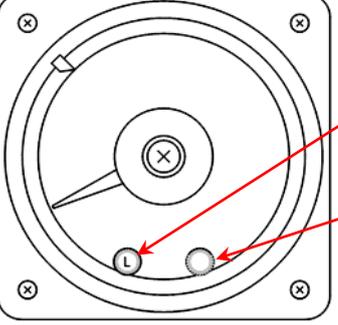
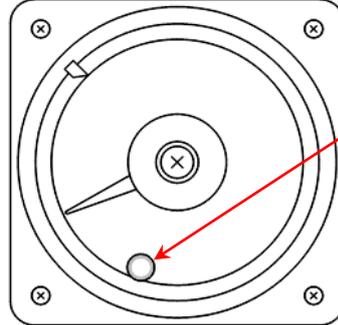
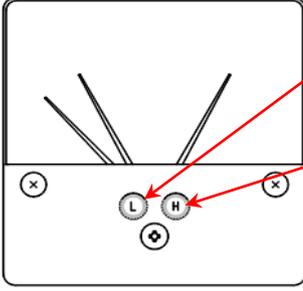
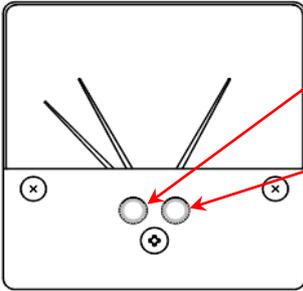
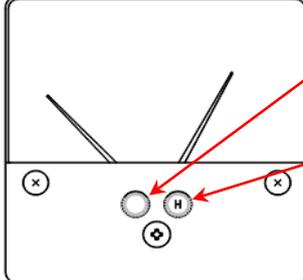
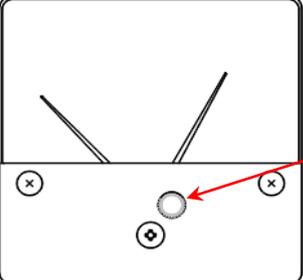
従来の表示入り設定ツマミが製造中止のため変更いたします。

4. 切替時期

令和2年3月2日受注分より実施いたします。

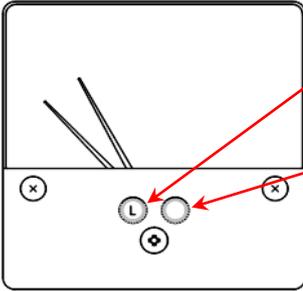
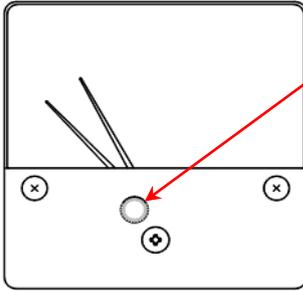






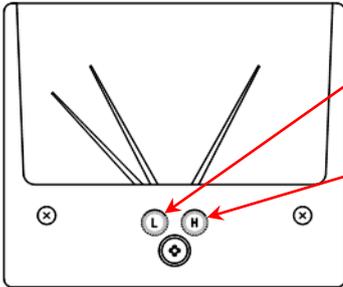
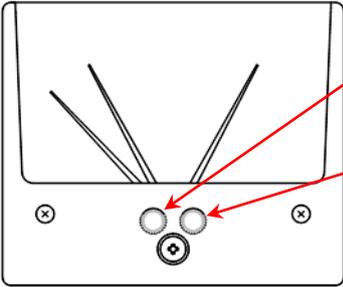
使用部品の在庫状況により変更時期が前後することがあります。

対象製品別 設定ツマミ変更内容

シリーズ名 形名	接点 構成	変更前	変更後
EL シリーズ □EL-110C	HL HH LL (4)	<p>H L の場合</p>  <p>下限設定 ツマミ</p> <p>上限設定 ツマミ</p>	<p>H L の場合</p>  <p>下限設定 ツマミ</p> <p>上限設定 ツマミ</p>
	H	 <p>ダミー ツマミ</p> <p>上限設定 ツマミ</p>	 <p>上限設定 ツマミ</p>
	L	 <p>下限設定 ツマミ</p> <p>ダミー ツマミ</p>	 <p>下限設定 ツマミ</p>
EP シリーズ □EP-120C □EP-100C □EP-120NC □EP-100NC	HL HH LL (4)	<p>H L の場合</p>  <p>下限設定 ツマミ</p> <p>上限設定 ツマミ</p>	<p>H L の場合</p>  <p>下限設定 ツマミ</p> <p>上限設定 ツマミ</p>
	H	 <p>ダミー ツマミ</p> <p>上限設定 ツマミ</p>	 <p>上限設定 ツマミ</p>

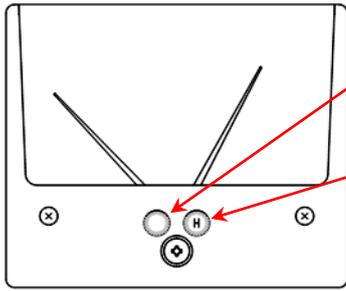
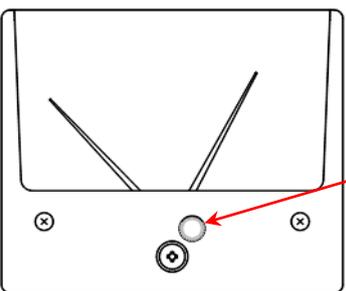
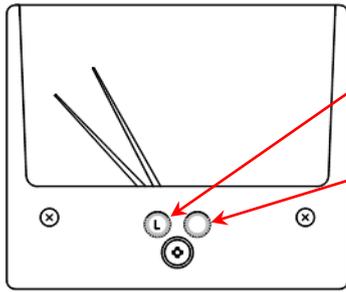
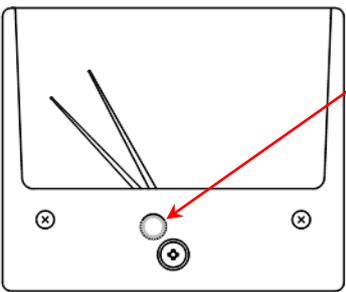
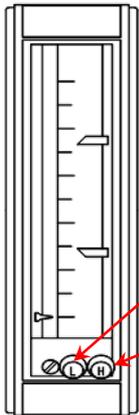
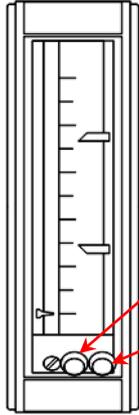
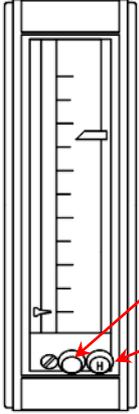
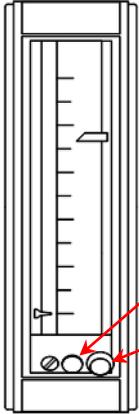
注(4) 接点がHHの場合、ツマミの表示は「H1」「H2」、接点がLLの場合、ツマミの表示は「L1」「L2」となります。

対象製品別 設定ツマミ変更内容

シリーズ名 形名	接点 構成	変更前	変更後
EP シリーズ <input type="checkbox"/> EP-120C <input type="checkbox"/> EP-100C <input type="checkbox"/> EP-120NC <input type="checkbox"/> EP-100NC	L	 <p>下限設定 ツマミ</p> <p>ダミー ツマミ</p>	 <p>下限設定 ツマミ</p>
EP シリーズ <input type="checkbox"/> EP-80C <input type="checkbox"/> EP-60C	HL HH LL (4)	HL の場合  <p>下限設定 ツマミ</p> <p>上限設定 ツマミ</p>	HL の場合  <p>下限設定 ツマミ</p> <p>上限設定 ツマミ</p>
EP シリーズ <input type="checkbox"/> EP-80C <input type="checkbox"/> EP-60C	H	 <p>ダミー ツマミ</p> <p>上限設定 ツマミ</p>	 <p>マスク シール</p> <p>上限設定 ツマミ</p>
EP シリーズ <input type="checkbox"/> EP-80C <input type="checkbox"/> EP-60C	L	 <p>下限設定 ツマミ</p> <p>ダミー ツマミ</p>	 <p>下限設定 ツマミ</p> <p>マスク シール</p>
EK シリーズ <input type="checkbox"/> EK-12C <input type="checkbox"/> EK-12NC	HL HH LL (4)	HL の場合  <p>下限設定 ツマミ</p> <p>上限設定 ツマミ</p>	HL の場合  <p>下限設定 ツマミ</p> <p>上限設定 ツマミ</p>

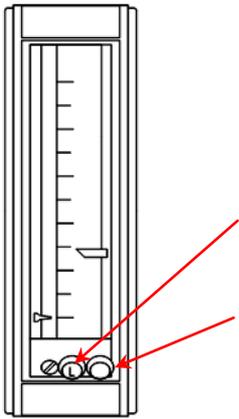
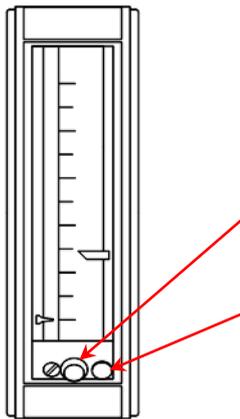
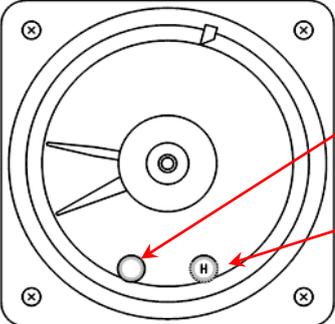
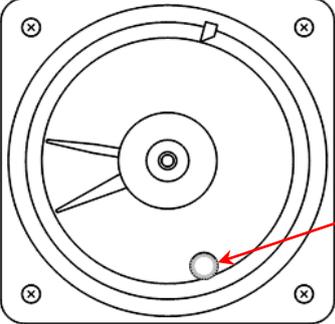
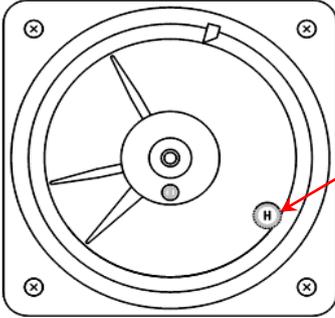
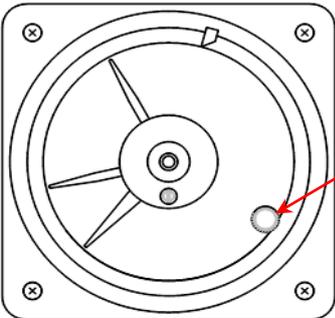
注(4) 接点がHHの場合、ツマミの表示は「H1」「H2」、接点がLLの場合、ツマミの表示は「L1」「L2」となります。

対象製品別 設定ツマミ変更内容

シリーズ名 形名	接点 構成	変更前	変更後
EK シリーズ □EK-12C □EK-12NC	H	 <p>ダミー ツマミ 上限設定 ツマミ</p>	 <p>上限設定 ツマミ</p>
	L	 <p>下限設定 ツマミ ダミー ツマミ</p>	 <p>下限設定 ツマミ</p>
EF シリーズ □EF-17 □EF-15	HL HH LL (4)	HL の場合  <p>下限設定 ツマミ 上限設定 ツマミ</p>	HL の場合  <p>下限設定 ツマミ 上限設定 ツマミ</p>
	H	 <p>ダミー ツマミ 上限設定 ツマミ</p>	 <p>キャップ 上限設定 ツマミ</p>

注(4) 接点がHHの場合、ツマミの表示は「H1」「H2」、接点がLLの場合、ツマミの表示は「L1」「L2」となります。

対象製品別 設定ツマミ変更内容

シリーズ名 形名	接点 構成	変更前	変更後
EF シリーズ □EF-17 □EF-15	L		
ERL シリーズ □ERL-110CH	H		
BRL シリーズ BRL-110CH	H		

以上